



## **UL advierte de un receptáculo a prueba de manipulaciones potencialmente peligroso (Comunicado 21PN-18)**

**NORTHBROOK, Ill., 9 de agosto de 2021:** La siguiente es una notificación de UL alertando que el receptáculo a prueba de manipulaciones identificado a continuación puede suponer un riesgo de descarga eléctrica. Este producto no cumple con las normas de seguridad de UL y no está autorizado para llevar la marca UL para los Estados Unidos o Canadá.

**Nombre del producto:** TOMACORRIENTE DE PARED ESTÁNDAR A PRUEBA DE MANIPULACIONES ABBOTECH

**Peligro:** Este receptáculo a prueba de manipulaciones se suministra con marcas que identifican incorrectamente las terminales L1, L2 y N1, N2.

**Solución:** UL recomienda no instalar este receptáculo.

### **Identificación del receptáculo a prueba de manipulaciones:**

#### **En la caja:**

ABBOTECH

TAMPER RESISTANT STANDARD WALL OUTLET

Model LD-3012TR

15A 125VAC

Certification UL Listed

Certification Number E311431



#### **En el receptáculo:**

E311431


125V 15A



#### **Fotografías:**

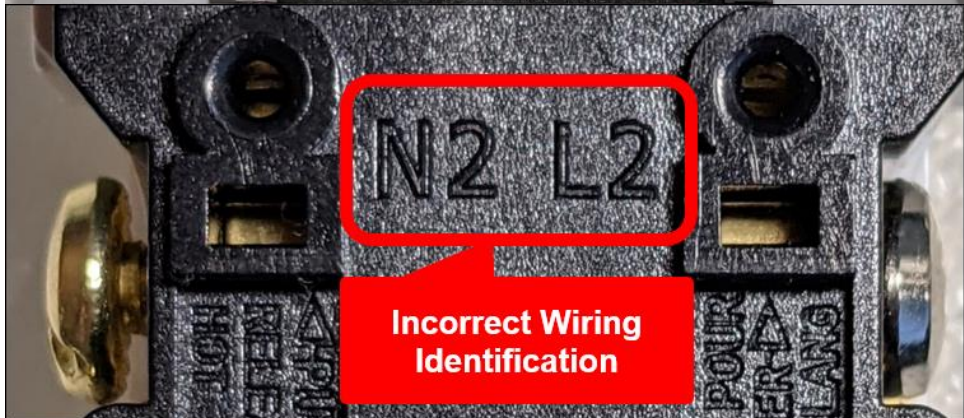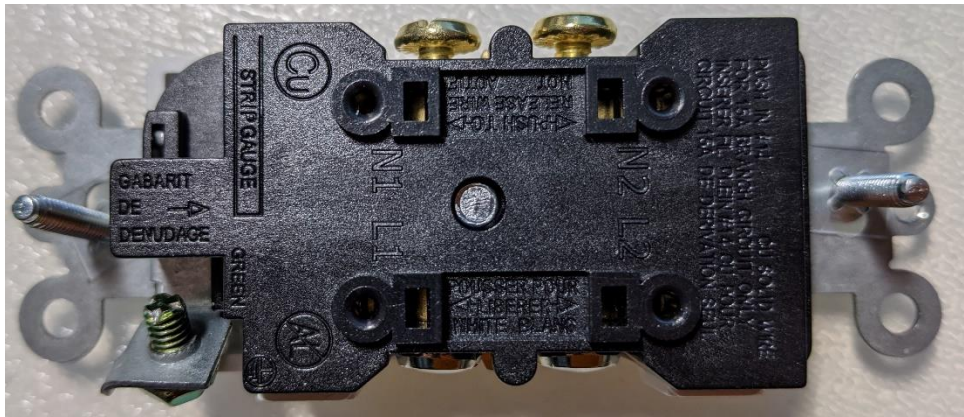

Identificación incorrecta del cableado

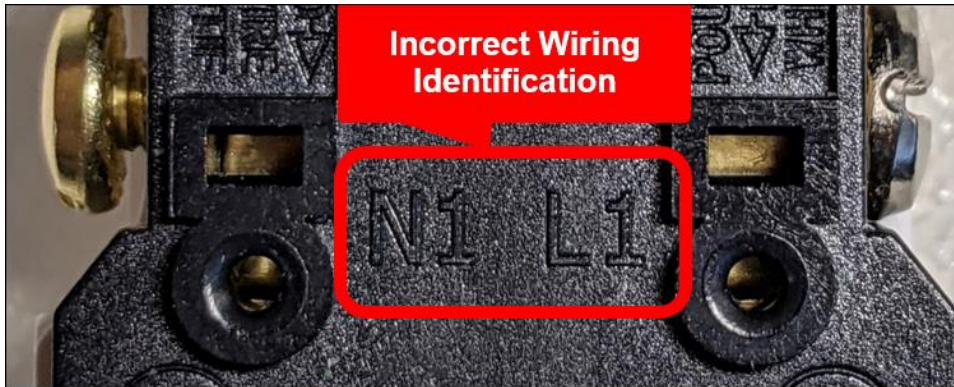

**ABBOTECH**  
TAMPER RESISTANT  
STANDARD WALL OUTLET

TR 10 PACK

**ABBOTECH**

Warranty	Specification
Abbotech guarantees that the product has been thoroughly test to ensure its daily use. The product is warranted for 2 years.	Model LD-3012TR
This product is designed for indoor use only. ABBOTECH can accept no liability for loss or damage, however caused, arising from the faulty or incorrect use of this product.	Rating 15A 125VAC
	Color White
	Power Source Wired electric
	Certification UL listed
	Certificate number E311431

Thank you for choosing **ABBOTECH**

www.abbotech.com E-mail:abbotech@yahoo.com

MADE IN CHINA

Abbotech USA Tamper Resistant...ed, White, UL listed (10 Packs)

Se sabe que es vendido por: Minoristas en línea y puede haber sido vendidos por otros.