

AVISO PÚBLICO

Peyton Zylke
Comunicaciones corporativas
UL Solutions
847.226.3483
Peyton.Zylke@ul.com

Comunicado no. 22PN-14

UL Solutions advierte de las marcas UL no autorizadas en tubería metálica eléctrica

NORTHBROOK, IL., (29 DE JULIO DE 2022) - El siguiente es un aviso de UL Solutions de que la tubería metálica eléctrica identificada a continuación cuenta con marcas UL no autorizadas de Estados Unidos y Canadá. Esta tubería metálica eléctrica no ha sido evaluada por UL Solutions de acuerdo con los estándares de seguridad adecuados y no se sabe si cumplen con cualquiera de los requisitos de seguridad.

Nombre del producto: Tubería metálica eléctrica

Solución: UL Solutions recomienda retirar de servicio este producto.

Identificación en las etiquetas del producto: La tubería metálica eléctrica lleva una marca UL no autorizada y lo siguiente:

ALEX Tube
ALEX ELECTRIC INDUSTRY MADE AND MELTED IN ALEX COMPANY

Número de publicación TT-548 


O

E-343501



ELECTRICAL METALLIC TUBING
ISSUE NO. TT-787

Fotografías:

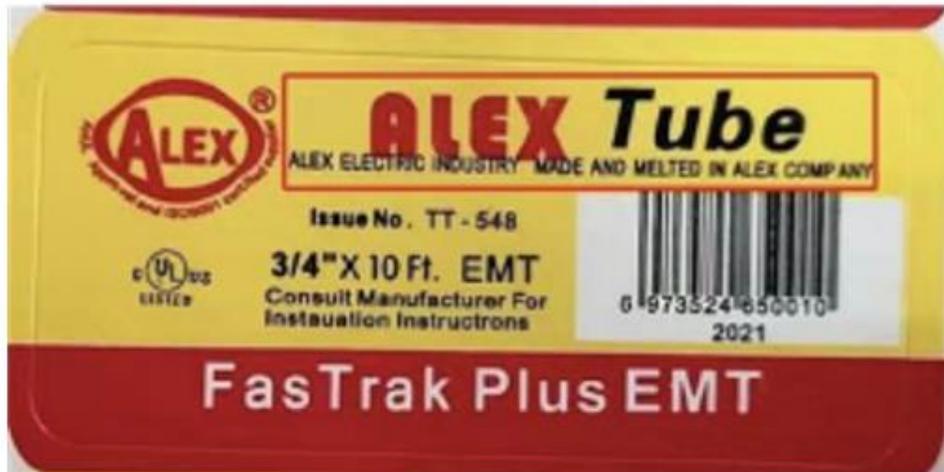

Ubicación: La tubería falsificada se encontró en Perú, Dominica y Panamá.

Acerca de UL

UL es líder mundial en ciencias de la seguridad. Ofrecemos pruebas, inspección y certificación (TIC), servicios de formación y asesoría, soluciones de gestión de riesgos e información empresarial esencial para ayudar a nuestros clientes, con sede en más de 100 países, a alcanzar sus objetivos de seguridad, protección y sostenibilidad. Creemos que nuestro profundo conocimiento de los productos y la inteligencia en todas las cadenas de suministro nos convierten en el socio preferido de los clientes que enfrentan desafíos complejos. Descubra más en UL.com.